


Ta - wymiana

ROZDZIELNICA PODTYNKOWA
3X12(+1) MODUŁÓW

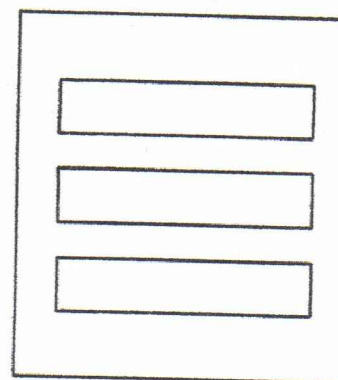

UKŁAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ - WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY

$P_1 = 16,5 \text{ kW}$
 $P_s = 13,0 \text{ kW}$
 $I_{BN} = 25 \text{ A}$

UWAGA !
ZAMONTOWAĆ DODATKOWO
ROZŁĄCZNIK FR 40/3

ADVANCE

| | | |
|------------|---|----------------|
| TEMAT | PROJEKT WYKONAWCZY NIEZBĘDNY DO ODTWORZENIA STANU PIERWOTNEGO CZĘŚCI BUDYNKU W ZWIĄZKU ZE SPALENIEM SIĘ MIESZKANIA nr 8 | |
| ADRES | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ ul. NADRZECZNA 6A, RASZYN działka nr ewid. 824/18 z obrębu 0014 RASZYN 02 | |
| INWESTOR | GMINA RASZYN ul. SZKOLNA 2a 05-090 RASZYN | |
| BRANŻA | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | |
| PROJEKTANT | INŻ. JERZY PILIPCZUK UPR. BUD. 119/84 INŻ. PIOTR CZAJKOWSKI | |
| RYSUNEK | INSTALACJE ELEKTRYCZNE SCHEMAT TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ LOKAL nr. 8 | RYS 10 |
| FAZA | PROJEKT WYKONAWCZY | |
| SKALA | DATA | 20.04.2020 STR |